"TORAY"
Innovation by Chemistry

●東レ「中空糸フィルタータイプ」浄水器

トレビーノ・カセッティ 502T

品番:MK502T

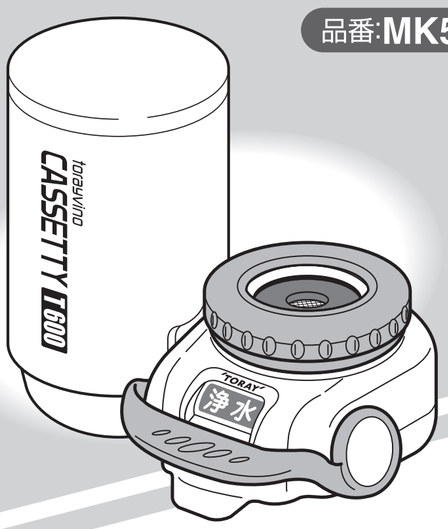

取扱説明書

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

目 次

安全上のご注意……1·2·3·4
各部のなまえ……5
別売カートリッジ(交換用カートリッジ)……6
蛇口取付用アダプタの選びかた……7
蛇口への取付けかた……8·9·10·11
カートリッジの取付けかた……12
レバーの使いかた……12
カートリッジの交換時期について……13
カートリッジの上手な使いかた……14
お手入れ方法……14
こんなとき? どうしましょう……15

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	MK502T(トレビーノ·カセッティ502T)
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買上げ日より 1年
※お買上げ日	年 月 日
お客様	●ご住所 ●お名前 様 ●電話( ) ―
※販売店	●ご住所·店名 ●電話( ) ―

(ご販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ販売部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
3. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
   (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
   (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
   (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
   (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
   (ヘ) 本書の提示がない場合。
   (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※ This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビーノサービスセンター

0120 FreeDial **0120-32-4192** (ミズ ヨイクニ)
(お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 月~金曜日(祝祭日·弊社休業日を除く)

トレビーノ·ホームページアドレス:http://www.torayvino.com
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

Printed in Japan.
AI20156010

環境にやさしい水なし方式で印刷されています。

アフターサービス·お問い合わせ·仕様

アフターサービス

【1】保証書 <この取扱説明書の裏表紙に付いています>
＊保証書は、必ず「販売店·お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
＊保証書は本書に明示されている、期間·条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
【5】部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)
返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。
返金窓口:トレビーノサービスセンター

お問い合わせ窓口

トレビーノ サービスセンター
0120 FreeDial **0120-32-4192** (ミズ ヨイクニ)
〔お問い合わせ受付時間〕 AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 (月~金曜日)(祝祭日·弊社休業日を除く)

(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階
(大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
(福岡トレビーノサービスセンター) 福岡県福岡市博多区美野島2-15-4
●お問い合わせ窓口の電話番号·所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。

仕様

〈MK502T〉

器具の名称:トレビーノカセッティ502T
器具の品番:MK502T
耐圧:350kPa
本体寸法:高さ92mm×幅125mm×奥行85mm
本体重量:(満水時)303g
除去できない成分:水に溶け込んだ塩分·ミネラルなど

材料の種類:ABS樹脂
ろ材の種類:活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
ろ過流量:2.0L/分
使用可能な最小動水圧:70kPa
浄水能力:遊離残留塩素:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201試験結果)
濁り:総ろ過水量600L(ろ過流量50% JIS S3201試験結果)
総トリハロメタン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201試験結果)
2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201試験結果)
CAT(農薬):総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201試験結果)
テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201試験結果)
トリクロロエチレン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201試験結果)
ろ材の取替時期の目安:1日10L使用の場合2ヶ月 / 1日15L使用の場合1ヶ月

※浄水能力は、物質毎に2.0L/分で計測した試験結果です。
※複数の物質が混合した水道水の場合は取換時期が早まることがあります。
※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。

⚠注意 本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取換時期の目安は変わることがあります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。
⚠注意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
⚠	⚠記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
⃠	⃠記号は、「禁止」の行為を示します。記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。(例)⃠は、「分解禁止」を示しています。
❗	❗記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制·指示内容が記載されています。

⚠警告 浄水を正しくお使いいただくために

⃠水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。➡体調を損なう恐れがあります。

⚠注意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着·繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

❗毎日使い始めは、10秒間浄水を流してからお使いください。



❗2日以上使わなかったら浄水を60秒間は流してからお使いください。



❗「浄水」の出口は清潔にしてください。

お手入れ方法は、14ページをご参照ください。

❗「浄水」はくみおきしないで、早めにお使いください。



❗カートリッジの交換時期の目安は使用水量·水質·水圧により異なります。

カートリッジの交換時期の目安は、13ページをご参照ください。

❗2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。

一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

⚠注意 使用方法について

⃠お手入れの際は、洗剤·シンナー·アルコールなどを使わないでください。

割れ·キズ·変色·変形の原因となります。お手入れ方法は14ページをご参照ください。

⃠本体にものをぶつけないでください。

カートリッジがはずれカートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。また、割れ·キズ·変色の原因となります。

⃠「浄水」側へ35℃以上の温水を通さないでください。



活性炭の機能が低下します。

⃠「原水」側も50℃以上のお湯は通さないでください。



変形や故障の原因となります。

⃠「浄水」は養魚用などには使用しないでください。

残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。

❗カートリッジの見え窓などにカケ·ワレ·ヒビが発生した場合、カートリッジを交換してください。

カートリッジを誤ってシンクや床面に落としたりぶつけたりすると、衝撃によりカケ·ワレ·ヒビが発生する事があります。そのままご使用になるとカケ·フレ·ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。

⚠注意 取付け·取扱いについて

⃠カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。

切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

⃠浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。

破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

⃠浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。

故障や破損の原因となります。

⃠凍結させないでください。



カートリッジが破損する恐れがあります。

⃠高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。

熱によって変色·変形したり破損する恐れがあります。

❗水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。



蛇口や取付ナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

❗ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取外す際はご注意ください。(15ページの「こんなとき?どうしましょう」をご参照ください。)

❗中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジを交換してください。
(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)

❗水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

❗蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。
水栓の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

⃠元止め式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

⃠自分で分解·修理をしないでください。

⚠注意 その他の注意事項



●硬水を軟水に変えることはできません。また軟水を硬水に変えることはできません。
●濁りのひどい時はしばらく原水シャワーを流してからお使いください。
●湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
●食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることがあります。
●電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取り付けた場合、水圧が低く浄水の出方が悪くなります。

⚠注意 取付けできない蛇口があります。

⃠先端の下がりが15mm以下



⃠ネジの径が違う(22mm以外の泡沫キャップ)



⃠シャワー付蛇口



⃠蛇口の径が13mm未満、25mm以上



13mm未満、25mm以上

⃠変形蛇口



先端角型 先端だ円型

⃠センサー付蛇口



蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合は、取付け前に水栓のメーカー·品番をご確認の上、トレビーノ·サービスセンター(フリーダイヤル0120-32-4192)にご相談ください。水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。

各部のなまえ

カートリッジの取付けかたについては12ページにくわしく載っています。

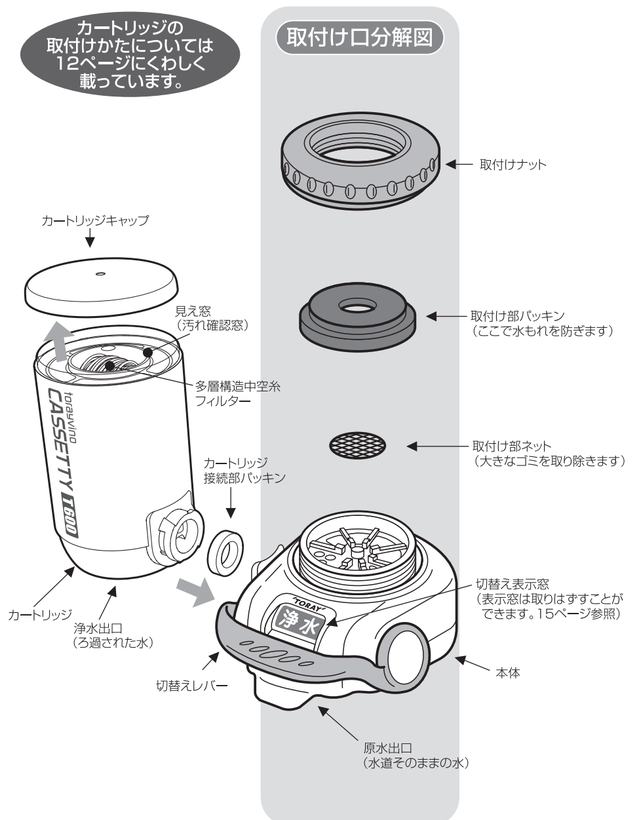

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノカセッティシリーズをお使いください。
カセッティシリーズならすべてお使いいただけます。

カセッティシリーズ〈13項目高除去タイプカートリッジ〉
〔1個入〕品番:MKC.MXJ(600L) 〔2個入〕品番:MKC.MX2J
交換目安:600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)

カセッティシリーズ〈13項目高除去タイプカートリッジ〉
〔1個入〕品番:MKC.XJ
交換目安:900L(1日10L使用の場合3ヶ月)

カセッティシリーズ〈鉛·トリハロメタン除去タイプカートリッジ〉
〔1個入〕品番:MKC.NTJ
交換目安:1500L(1日10L使用の場合5ヶ月)

カセッティシリーズ〈トリハロメタン除去タイプカートリッジ〉
〔1個入〕品番:MKC.TJ(600L) 〔2個入〕品番:MKC.T2J
交換目安:600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヶ月)

カセッティシリーズ〈塩素·濁り除去タイプカートリッジ〉
〔1個入〕品番:MKC.J 〔2個入〕品番:MKC.2J
交換目安:1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヶ月)

●別売カートリッジ仕様一覧

品番		MKC.MXJ MKC.MX2J	MKC.XJ	MKC.NTJ	MKC.TJ MKC.T2J	MKC.J MKC.2J
ろ材の種類		中空糸膜、活性炭、イオン交換体			中空糸膜、活性炭	
浄水能力(1個あたり) 総ろ過水量 JIS S3201試験結果	遊離残留塩素 (除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	1500L
	濁り (ろ過流量50%)	600L	900L	1500L	600L	2000L
	総トリハロメタン (除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
	溶解性鉛 (除去率80%)	600L	900L	1500L	—	—
	2-MIB(カビ臭) (除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
	CAT(農薬) (除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
	テトラクロロエチレン (除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
	トリクロロエチレン (除去率80%)	600L	900L	1500L	600L	—
	1,1,1-トリクロロエタン (除去率80%)	600L	900L	—	—	—
	クロロホルム (除去率80%)	600L	900L	—	—	—
	ブロモジクロロメタン (除去率80%)	600L	900L	—	—	—
	ジブロモクロロメタン (除去率80%)	600L	900L	—	—	—
	ブロモホルム (除去率80%)	600L	900L	—	—	—
ろ材の取替時期の目安(1日10L使用した場合)※		2ヶ月	3ヶ月	5ヶ月	2ヶ月	5ヶ月

※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

蛇口取付け用アダプタ（取付部品）の選びかた

まず蛇口の先端形状を確認し、それにあったアダプタを選んでください。

※取付ける蛇口のタイプをよく確かめて取付け用部品を選んでください。蛇口先端の形状·直径、メーカー、ネジ径などでタイプが分かれます。

蛇口の先端形状	先のふくらんだ丸型蛇口	泡沫水栓（外ネジ）	泡沫水栓（内ネジ）	その他の水栓（先がストレート）
	16mm 17.5mm 19mm	外ネジ径22mm 〈形状例〉	〈形状例〉	15mm以上 直径13mm以上25mm未満
蛇口の形状例		⚠注意 蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー·品番をご確認の上、トレビーノ·サービスセンターにご相談ください。		
使用するアダプタのタイプ	Aタイプ 8ページへ 固定用リング 白色（16mm） ブルー色（17.5mm）※オプション グレー色（19mm）	Bタイプ 8ページへ 外ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W22山20 白色 口径の規格 ユニファイネジ27 グレー色	Cタイプ 10ページへ 内ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W23山20 白色 ※オプション 口径の規格 M24×1 ブルー色	Dタイプ 10ページへ ビス止金具 ※オプション

〈キリトリ線〉

MK502T オプションアダプタ請求券 **Aタイプ 17.5mm**

MK502T オプションアダプタ請求券 **Cタイプ W23山20**

MK502T オプションアダプタ請求券 **Dタイプ ビス止め金具**

オプションアダプタの請求について

Aタイプ（ブルー色）·Cタイプ（白色）·Dタイプはオプションです。（無料）

上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、トレビーノサービスセンター（0120-32-4192）までお電話いただくか、左記の請求券を郵便はがきに貼り、郵便番号·住所·氏名·電話番号を明記の上、下記宛までご請求下さい。

〒520-0821　大津市湖城が丘1−8
トレビーノ·パーツセンター　オプション部品係

●上記により取得した個人情報は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。
※使用しないアダプタは、お引越しや改築·新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

蛇口への取付けかた

Aタイプ 先のふくらんだ丸型蛇口



白色（16mm）　グレー色（19mm）　ブルー色（17.5mm）※オプション

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

実寸図（Aタイプ用）

●右の実寸図を蛇口にあてがい、パイプ径を測るのにご利用ください。

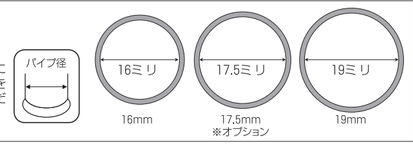

1 9ページ上の実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。

蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

2 取付けナットを、本体からはずす。



3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。



4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。



5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください

6 完了



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Bタイプ 泡沫水栓（外ネジ）



白色（W22山20）TOTO·INAXなど一般的な泡沫水栓用

グレー色（ユニファイネジ27）

ネジ山が異なります。ご不明な場合は白色からお試しください。

500 コインをご用意ください。

1 取付けナットを、本体からはずす。



2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります

※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナットを先に通す蛇口です。

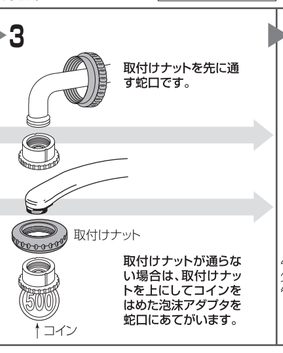

取付けナットが通らない場合は、取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

4 コインを利用して泡沫アダプタを垂直に蛇口にねじ込みます。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようにご注意ください。

白色のアダプタをねじ込み、ネジ山が合わない場合はグレー色の泡沫アダプタを使用します。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください

6 完了



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Cタイプ 泡沫水栓（内ネジ）



キャップをはずしたときネジ山が見えないタイプの蛇口です。

ブルー色（M24×1）

白色（W23山20）※オプション

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

500 コインをご用意ください。

1 取付けナットを、本体からはずす。



2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。



よくご確認の上、ネジ山があうものをご使用ください。

4 コインを利用して、アダプタを垂直にねじ込みます。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようにご注意ください。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください

6 完了



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Dタイプ その他の水栓



ビス止め金具セット ※オプション

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

ドライバーをご用意ください。

1 取付けナットを、本体からはずす。



2 ビス止金具セットを本体にセットする。

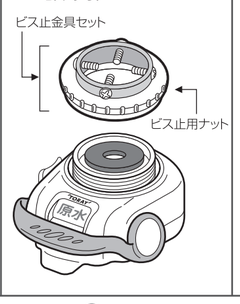

3 ビス止用ナットを、軽く約半回転程度まわして仮止めする。



4 必ず"すきま"を残す。



5 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。



6 ビス止用ナットを本体へ締めつけて完了。

パッキンが密着して水もれを防ぎます。

12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

カートリッジの取付けかた/レバーの使いかた

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた

※取りはずす場合は、逆の手順で行ってください。

必ず水栓を閉めて切替えレバーを原水にしてから取り替えてください。

① 切替えレバーを「原水」の位置にします。

② カートリッジをたおした状態にします。



③ カートリッジの接続部を本体にさし込みます。



④ カートリッジを本体にさし込んだまま、止まるまで手前におこします。



カートリッジに貼ってある使用上の注意点ラベルのご使用開始日を記入してからお使いください。

重要 ❗ 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

●レバーの使いかた

このようにはさんでやさしく切りかえます。

浄 水（ろ過された水）※浄水は原水より水量は少なくなります。	原水シャワー（水道そのままの水）	原水ストレート（水道そのままの水）
		
浄水 飲料水やお料理に	シャワー 広くソフトに洗う時に	原水 強く洗う時に

カートリッジの交換時期について

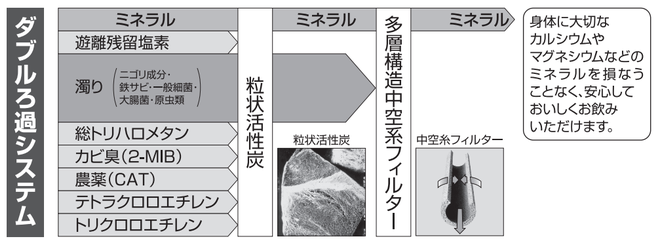

総トリハロメタン…… クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロロホルムの総称であり、塩素と水道水中の有機物が反応して生成される物質で、発ガン性を含む有毒性の疑いがあります。
カビ臭（2-MIB）…… 湖沼などで富栄養化現象に伴い発生する藍藻類によって産生され、水の味を損ないます。
農薬（CAT）…… 除草剤に広く使用されており、内分泌かく乱作用を有すると疑われている物質です。
テトラクロロエチレン…… ドライクリーニング洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓·腎臓障害等の影響があるといわれています。
トリクロロエチレン…… 金属·機械等の脱脂洗浄剤等に使用されています。中枢神経障害、肝臓·腎臓障害等の影響があるといわれています。

❗ 交換までの期間は、使用水量·水圧·地域·水質·季節など、様々な条件で変化しますので、下記の3点のいずれかの場合にカートリッジを交換してください。

以下の3点をカートリッジ交換の目安としてください。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

カセッティ502T（MK502T）のカートリッジ1個あたりの浄水能力は600Lです。
600Lは3〜4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合（1日10L使用の場合）、交換目安は「2ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。

2 浄水の塩素（カルキ臭）がとれなくなった。➡ 除塩素機能が低下しています。

粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

3 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がニゴリや鉄サビ·一般細菌·大腸菌·原虫類などを捕捉（ろ過）します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水量が減少します。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス

カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。
トレビーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。
トレビーノ·ホームページアドレス　http://www.torayvino.com/
携帯電話からもご登録ができます。

携帯電話からアクセスする場合のご注意
①携帯電話の機種によりご登録いただけない場合があります。
②接続料および通話料はお客様のご負担となります。
③携帯電話での読取りが不可能な場合は、http://www.torayvino.com/i/を携帯電話に直接ご入力いただくか、パソコンよりご登録ください。

カートリッジの上手な使いかた

❗カートリッジに一度水を通してから取付けや取外しをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

❗目づまりの期間は使用量、水圧、水質（ニゴリ鉄サビ他の量）等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事の後では使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。

❗目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

●水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。

●にごりのひどい時の朝一番のお水は原水ストレートか原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使いましょう。

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…

カートリッジキャップを外すと見え窓（汚れ確認窓）から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。



左の写真は一例で、使用後には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

＊カートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールにしたがった方法で分別廃棄願います。

お手入れ方法

⚠ 取付方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取り外して、お手入れをしてください。カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。
（カートリッジは一度通水した後に取付け·取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。）

1. 本体表面の汚れは、洗剤·シンナー·アルコールなどを使わずに水道水そのままの水（原水）で水洗いしてください。

割れ·キズ·変色·変形の原因となります。

2. 浄水口は水道水（原水）を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすすいだあと、清潔な布で水気をふきとってください。

浄水口は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着·繁殖することがあります。

3. 取付け部ネットや原水·シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。

⚠ **注　意** 浄水は、消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着·繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

こんなとき？ どうしましょう

こんなとき？	確認しましょう	こうしましょう
取付口から水もれ	きちんと取付けていますか？	もう一度取付けてください。（7〜11ページ参照）（アドバイス）市販の水道用シールテープ®を蛇口先端に数回巻きつけてから取りつけると密着を高めるのに有効です。
	アダプターのネジ山がつぶれていませんか？	サービスセンターへお問い合わせください。トレビーノサービスセンター 0120-32-4192
	蛇口の先端にカケ·ワレ·ヒビなどがありませんか？	水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓（あるいは蛇口先端の部品）を修理するか交換してください。
	アダプターや取付けナットにワレ·ヒビなどがありませんか？	サービスセンターへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないよう、あて布をして取りはずしてください。
底部または本体からの水もれ（浄水時）	きちんとカートリッジを取付けていますか？	もう一度取付けてください。（12ページ参照）
	本体のカートリッジ接続部のパッキンがはずれているか、ゆるんでいませんか？	カートリッジ接続部のパッキンを正しくつけ直してください。紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットや原水·シャワー口が汚れていませんか？ ●水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットは水洗い、シャワー口はハブラシなどで掃除してください。（14ページ3参照）
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	カートリッジを交換してください。（6ページ·12ページ参照）
浄水流量が少ない	カートリッジが目詰まりしている可能性があります。 ●水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。（6ページ·12ページ参照）
表示窓がくもった（汚れた）	表示窓は取り外せます。	ふきとるか水洗いしてください。
カートリッジを落とした·ぶつけた	カートリッジの見え窓などにカケ·ワレ·ヒビがありませんか？	カートリッジを交換してください。そのままご使用になるとカケ·ワレ·ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。
取付け部パッキンが劣化している		取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合がございます。（その場合はサービスセンターへお問い合わせください。）トレビーノサービスセンター 0120-32-4192

※ 水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。