TORAY
Innovation by Chemistry


●東レポット型浄水器

トレビーノPT304SLV

品番：PT304SLV

取扱説明書

このたびは東レ家庭用浄水器「トレビーノPT304SLV」を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

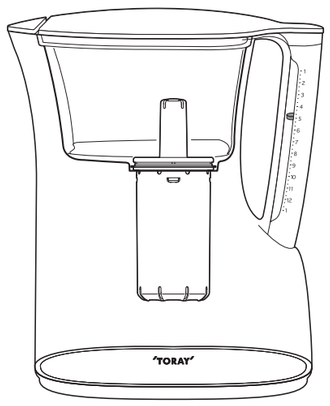


保証書付
本取扱説明書には、保証書が付いています。必要事項が記入されていることをお確かめいただき、販売店からお受け取りください。


ろ過水容量：2.1L
全　容　量：2.9L

1. 各部品の確認

ご使用いただく前に各部品が揃っているかご確認ください。万一、不備や部品の破損がありました場合には、すぐにお買い上げ店もしくはトレビーノ・サービスセンターにお申し付けください。

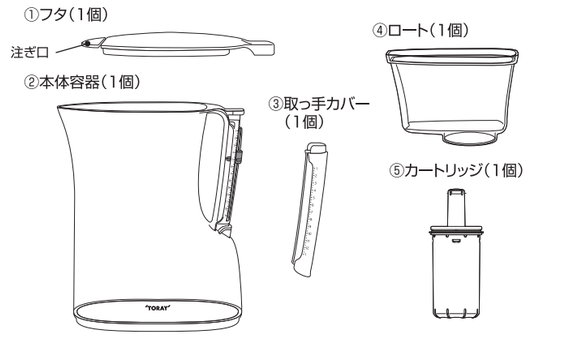

各部のなまえ

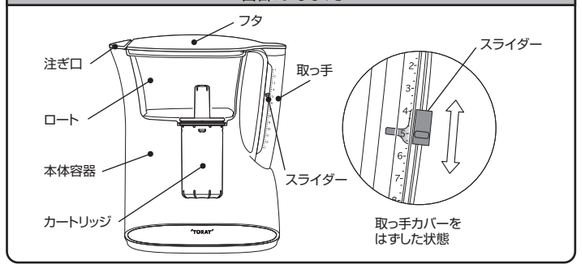

トレビーノ サービスセンター　フリーダイヤル　ミズ　ヨイクニ　**0120-32-4192**
【お問い合わせ受付時間】AM10:00～12:00　PM1:00～5:00（月～金曜日）（祝祭日・弊社休業日を除く）

2. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。
⚠注意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
⃠	⃠記号は、「禁止」の行為を示します。具体的な禁止事項が記載されています。
❗	❗記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。具体的な強制・指示内容が記載されています。

⚠警告　浄水を正しくお使いいただくために

❗日本の水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
➡体調を損なう恐れがあります。

⚠注意　浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や本体容器内部、注ぎ口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

⃠汚れた手やスポンジなどで触れないでください。

⃠水道水以外のもの（お茶、ジュース、牛乳など）をろ過したり、保存したりしないでください。
➡浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。
➡変形・変色・破損の恐れがあります。
➡体調を損なう恐れがあります。

⃠本体が破損したときは、使用を中止し、破損部に手を触れないでください。
➡けがをする恐れがあります。

❗浄水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し（通年）、24時間以内にお使いください。

❗使用後はすみやかに冷蔵庫に入れ、保管してください。

❗カートリッジは交換目安に従って交換してください。
➡カートリッジの交換目安は 3-3 ページ ②「カートリッジ交換目安スライダーの設定」に従い設定してください。また 3-5 3-6 ページもご参照ください。

❗2日以上使わない場合は、本体容器内の水をすべて捨てて、冷蔵庫で保管してください。次回使用を再開する際は 3-1 ページ①「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。

❗2週間以上使わなかった場合は、古いカートリッジを捨てて 3-1 ページ①「ご使用前の準備」に従って洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。
➡一度通水した後長時間放置すると、浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。
➡体調を損なう恐れがあります。

⚠注意　ご使用方法、取扱いについて

⃠**カートリッジに35℃以上の温水を通水しないでください。**
➡活性炭の機能が低下し、吸着した臭いなどが浄水に出てくる恐れがあります。

⃠**本体・ロート・フタ・取っ手カバーを70℃以上の温水に浸けないでください。**
➡変形・変色・破損の恐れがあります。

⃠**クレンザーなど研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いものでのお手入れはしないでください。**
➡キズ・変色の原因となります。

⃠**食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。**
➡変形・変色・破損の恐れがあります。

❗ご使用前およびカートリッジ交換時は、3-1 ページ①「ご使用前の準備」を必ず行ってください。
➡浄水性能が発揮できません。

❗**注ぐ際、ロートに水が入った状態でのご使用はおやめください。**
➡浄水を注ぐ際、浄水側に水（水道水）が混ざってしまうため、ロート内に水が残らないようろ過してください。

❗本体容器・ロート・フタ・取っ手カバーは、こまめに洗浄してください。
➡清潔に保つために清潔なスポンジと食器用中性洗剤で洗い、よくすすいで洗剤を落としてください。すすぎが不十分な場合、本体の劣化・水質悪化の原因になります。

❗スライダーを取りはずす際は設定した交換目安時期を忘れないようご注意ください。

⃠フタ部分だけを持って持ち上げたり、本体を移動させないでください。
➡フタがはずれ、本体を落下させてしまう恐れがあります。

⃠濡れた手での持ち運びはしないでください。また、本体容器が濡れたり、結露した際は、本体容器を拭いてからご使用ください。
➡容器がすべりやすくなり、落下させてしまう恐れがあります。

⃠高温になる器具（ストーブや電子レンジなど）や火気の近くでは放置・保管しないでください。
➡変形・変色・破損する恐れがあります。

⃠高温になる場所（直射日光の強い場所や炎天下の車中など）で放置・保管しないでください。
➡変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

⃠凍結させないでください。冷凍庫（フリーザー）、チルド室に入れないでください。
➡破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

⃠浄水を養魚用などには使用しないでください。
➡残留塩素の除去が不十分なとき、魚が死ぬ恐れがあります。


⃠カートリッジを分解しないでください。
➡分解すると商品を正常にご使用できません。

⚠注意　その他の注意事項


●硬水を軟水にしたり、軟水を硬水にすることはできません。

3. ご使用方法


1 ご使用前の準備

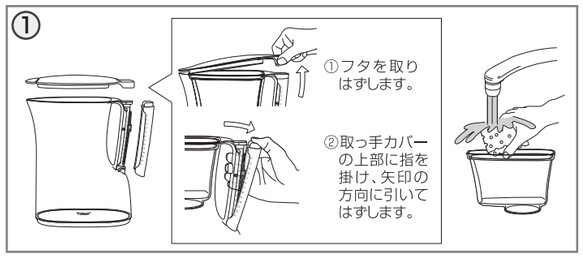

本体容器・ロート・フタ・取っ手カバーを洗浄します。
食器用中性洗剤をつけた清潔なスポンジをお使いください。その後、よくすすいでください。（カートリッジは洗わないでください。）




ロートを本体容器にセットします。カートリッジをロート中央の穴に止まるまで差し込みます。




カートリッジ内の空気を抜くために③④の操作を行います。
ロートを蛇口から出る水道水で満たします。カートリッジとロートの接続部から水が漏れる場合は、カートリッジを取付け直してください。



③の状態のまま続けて、ロートにあふれない程度の水量に蛇口をしぼり、本体容器が満杯になるまで通水後、10分間放置します。



本体容器とロート内の水を捨ててください。

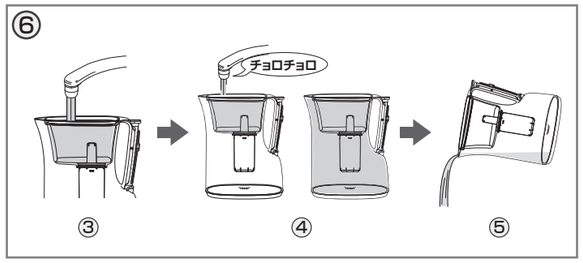


再度、③から⑤を繰り返してください。なお、④の**10分放置は不要**です。
浄水の出が悪い場合は、⑥を3回繰り返してください。


捨てる水は、植物の水やりなどにお使いください。

2 カートリッジ交換目安スライダーの設定


スライダーはカートリッジを交換する時期の目安を表示します。
初めて使うとき・カートリッジ交換時に設定します。

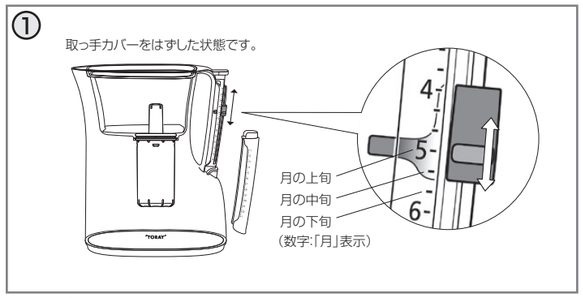

スライダーをカートリッジ交換時期に合わせます。
交換時期（目安）は、1日3L使用の場合は6ヶ月後です。




取っ手カバーを下側からはめ、カチッと鳴るまではめ込んでください。

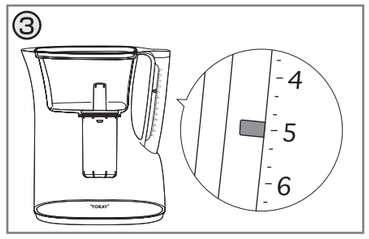

取っ手カバーをはめ込むと、カートリッジ交換目安時期が表示されます。

3 浄水をつくるとき（ろ過）




ロートとカートリッジを本体容器にしっかり押し込んでセットし、水道水を入れます。
（ロートすりきり1杯は約1Lです。ロート2杯で浄水部はほぼいっぱいになります。）



フタをすき間がなくなるまでしっかりと閉めてください。




本体容器を安定した場所に置き、ろ過します。



ロート内の水がろ過されたらご使用いただけます。取っ手を持ってご使用ください。




浄水をすぐに使用しない場合は冷蔵庫で保管してください（通年）。24時間以内にお使いください。




本体容器内の水を使いきってからロートに水を入れてろ過してください。

表示のろ過流量(0.4L/分)は、カートリッジが十分に水になじんだ状態において、JISの試験方法に従って計測した結果です。通常はロート1杯分あたり約2分半でろ過しますが、水質、水温や季節、地域、水道水の注ぎ方などの使用状況によりろ過に時間がかかったり早まったりする場合があります。

4 カートリッジの交換方法



ご使用済みカートリッジの上部を持ち、上へ引っ張りロートからはずします。



新しいカートリッジを袋から取り出します。

③
3–1 ページ
1「ご使用前の準備」
⇩
3–3 ページ
2「カートリッジ交換目安スライダーの設定」

カートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住いの地域の条例にしたがった方法で分別廃棄願います。
また、本体を廃棄する場合もお住まいの地域の条例にしたがった方法で廃棄してください。

5 カートリッジの交換時期について

交換時期は使用水量、水質、水温や季節、地域などの使用状況により異なります。最適な性能でお使いいただくために、1日3L使用した場合6ヶ月が交換目安（600L）です。

■次の場合は早めにカートリッジを交換してください。

●浄水に塩素（カルキ臭）が残るようになった。
●2週間以上使用しなかった。

6 交換用カートリッジ

交換用カートリッジは別売の『トレビーノ・ポット型カートリッジ PTシリーズ』をお使いください。
本商品にはPTC.SLVがセットされています。

ポット型カートリッジPTシリーズ


<長持ち 高除去タイプ>	<高除去タイプ>	<トリハロメタン・塩素・カビ臭(2-MIB)除去タイプ>
(1個入)品番:PTC.SLV	(1個入)品番:PTC.SVJ (2個入)品番:PTC.SV2J	(1個入)品番:PTC.FJ (3個入)品番:PTC.F3J
交換目安：600L	交換目安：200L	交換目安：200L

7 お手入れ方法

衛生性を保つために、下記のお手入れ方法に従って本体容器・ロート・フタ・交換目安ダイヤルはこまめに洗浄してください。（カートリッジは洗浄しないでください。）
取っ手カバーの取りはずしかたは 3–1 ページ 1「ご使用前の準備」①、取り付けかたは 3–3 ページ 2「カートリッジ交換目安スライダーの設定」②をご参照ください。


- ●食器用中性洗剤を使い、清潔なスポンジで洗浄してください。クレンザーなど研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いものでのお手入れはしないでください。洗剤はよくすすいで落としてください。
- ●食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。
- ●スライダーは上部へ動かすと取りはずして洗うことができます。取りはずす際は設定した次の交換目安時期を忘れないようご注意ください。

取りはずしかた



スライダーを上部までスライドして矢印の方向へ引くと、取りはずすことができます。

取りつけかた



スライダーを取っ手上部から矢印の方向へスライドすると、取付けることができます。

【取っ手を上から見た図】



4. こんなときには

4–1

こんなとき	確認しましょう	こうしましょう
浄水が濁る	ご使用前の準備を行いましたか?	3–1 ページ 1「ご使用前の準備」に従ってご使用ください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。
	カートリッジとロートの接続部から水が漏れていませんか?	カートリッジをはめ直してください。
浄水のろ過時間が長い	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。
浄水のニオイ・味がおかしい	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。
	カートリッジが汚れていませんか?	
	本体容器・ロート・フタが汚れていませんか?	3–6 ページ 7「お手入れ方法」に従って洗浄してください。

5. 仕様

5–1

商品仕様

器具の名称：ポット型浄水器 トレビーノPT304SLV
器具の品番：PT304SLV
外形寸法：高さ295×幅237×奥行き101（mm）
本体重量：800g（満水時2900g）
除去できない成分：濁り・水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど
ろ過水容量：2.1L

材料の種類：本体容器・ロート・フタ／AS樹脂　取っ手カバー／ABS樹脂
注ぎ口・スライダー／ポリプロピレン　カートリッジ／ABS樹脂・ポリプロピレン
ろ材の種類：活性炭・イオン交換体
ろ過流量：0.4L／分
浄水能力：

遊離残留塩素	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 試験結果）
総トリハロメタン	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
溶解性鉛	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 試験結果）
2-MIB（カビ臭）	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 試験結果）
CAT（農薬）	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 試験結果）
テトラクロロエチレン	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
トリクロロエチレン	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
クロロホルム	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
ブロモジクロロメタン	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
ジブロモクロロメタン	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
ブロモホルム	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
陰イオン界面活性剤	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 試験結果）
フェノール類	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 試験結果）
ジェオスミン	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 試験結果）
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
ベンゼン	総ろ過水量600L（除去率 80% JIS S3201 附属書A 試験結果）
PFOS及びPFOA	総ろ過水量600L（除去率 80% JWPAS B.210 試験結果）

ろ材の取替時期の目安:1日3L使用の場合6ヶ月

JIS及び浄水器協会規格基準（JWPAS B基準）の試験方法に従って浄水能力を項目毎に計測しています。

6. アフターサービス・お問い合わせ

6–1

アフターサービス

【1】保証書 <この取扱説明書に付いています>
＊保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
＊保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです（但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます）。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
【3】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
【4】部品（カートリッジを含む）の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。（ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。）
返金には、購入時のレシート（領収書）と製品一式及び返金申込書が必要です。
返金窓口：トレビーノサービスセンター

お問い合わせ窓口

トレビーノ サービスセンター

0120-32-4192（ミズ ヨイクニ）
〔お問い合わせ受付時間〕
AM10:00～12:00　PM1:00～5:00
（月～金曜日）（祝祭日・弊社休業日を除く）

●お問い合わせ窓口の電話番号は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。

トレビーノ・ホームページアドレス：www.torayvino.com

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料保証を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	PT304SLV（トレビーノ PT304SLV）
保証期間	本体（カートリッジは除く）お買上げ日より　1年
※お買上げ日	年　月　日
お客様 ●ご住所	
お客様 ●お名前	●電話　様（　）　–
※販売店 ●ご住所・店名	
※販売店 ●電話（　）　–	

（販売店様へ）※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ事業部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

販売店の記載がない場合は、販売証明・レシート等の購入日がわかるものと一緒に保管ください。

東レ家庭用浄水器保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンターまでご連絡ください。
3. 保証期間内でも、次の場合は保証対象外となります。
   （イ）消耗品であるカートリッジの交換。
   （ロ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ハ）お買上げ後の落下等による破損および損傷。
   （ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
   （ホ）車両、船舶への搭載による故障および損傷。
   （ヘ）本書の提示がない場合。
   （ト）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

※ This warranty is valid only for the use in Japan.

Printed in Vietnam.
XXXXXXXXXXXXX