TORAY
Innovation by Chemistry

●東レポット型浄水器

トレビーノPT304V

品番：PT304V

取扱説明書

このたびは東レ家庭用浄水器「トレビーノPT304V」を
お買い上げいただき誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。
また、この取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

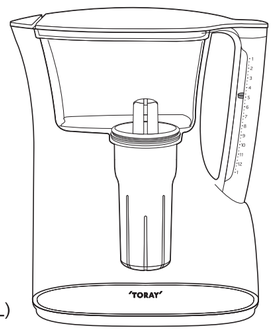

保証書付

本取扱説明書には、保証書が付いています。必要事項が記入されていることをお確かめいただき、販売店からお受け取りください。

浄水部容量：2.0L
全　容　量：2.9L
（ロート部容量：約0.9L）

1. 各部品の確認

ご使用いただく前に各部品が揃っているかご確認ください。万一、不備や部品の破損がありました場合には、すぐにお買い上げ店もしくはトレビーノ・サービスセンターにお申し付けください。

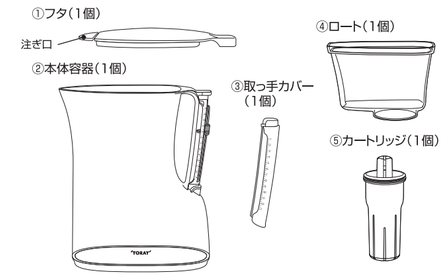

各部のなまえ

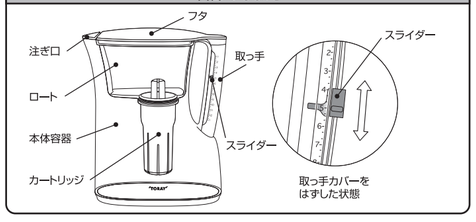

トレビーノ サービスセンター　フリーダイヤル　ミズ　ヨイクニ　0120-32-4192
【お問い合わせ受付時間】AM10:00～12:00　PM1:00～5:00（月～金曜日）（祝祭日・弊社休業日を除く）

2. 安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠警告　この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。

⚠注意　この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。

⃠　記号は、「禁止」の行為を示します。
具体的な禁止事項が記載されています。

❗　記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。
具体的な強制・指示内容が記載されています。

⚠警告　浄水を正しくお使いいただくために

❗日本の水道水の水質基準に適合した水をご使用ください。
➡体調を損なう恐れがあります。

⚠注意　浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や本体容器内部、注ぎ口等に付着・繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

⃠汚れた手やスポンジなどで触れないでください。

⃠水道水以外のもの（お茶、ジュース、牛乳など）をろ過したり、保存したりしないでください。
➡浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。
➡変形・変色・破損の恐れがあります。
➡体調を損なう恐れがあります。

⃠本体が破損したときは、使用を中止し、破損部に手を触れないでください。
➡けがをする恐れがあります。

❗浄水は本体容器に入れたまま、冷蔵庫に保管し（通年）、24時間以内にお使いください。

❗使用後はすみやかに冷蔵庫に入れ、保管してください。

❗カートリッジは交換目安に従って交換してください。
➡カートリッジの交換目安は 3-3 ページ 3「カートリッジ交換目安スライダーの設定」にしたがい設定してください。また、4-2 4-4 ページもご参照ください。

❗2日以上使わない場合は、本体容器内の水をすべて捨てて、冷蔵庫で保管してください。次回使用を再開する際は 3-1 ページ「3.ご使用前の準備」に従ってご使用ください。

❗2週間以上使わなかった場合は、古いカートリッジを捨てて 3-1 ページ「3.ご使用前の準備」に従って洗浄し、新しいカートリッジに交換してください。
➡一度通水した後長時間放置すると、浄水性能劣化の恐れがあります。雑菌が繁殖する恐れがあります。
➡体調を損なう恐れがあります。

⚠注意　ご使用方法、取扱いについて

⃠**カートリッジに35℃以上の温水を通水しないでください。**
➡活性炭の機能が低下し、吸着した臭いなどが浄水に出てくる恐れがあります。

⃠**本体・ロート・フタ・取っ手カバーを70℃以上の温水に浸けないでください。**
➡変形・変色・破損の恐れがあります。

⃠**クレンザーなど研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いものでのお手入れはしないでください。**
➡キズ・変色の原因となります。

⃠**食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。**
➡変形・変色・破損の恐れがあります。

❗ご使用前およびカートリッジ交換時は、3-1 ページ「3.ご使用前の準備」を必ず行ってください。
➡浄水性能が発揮できません。

❗注ぐ際、ロートに水が入った状態でのご使用はおやめください。

❗本体容器・ロート・フタ・取っ手カバーは、こまめに洗浄してください。
➡清潔に保つために清潔なスポンジと食器用中性洗剤で洗い、よくすすいで洗剤を落としてください。すすぎが不十分な場合、本体の劣化・水質悪化の原因になります。

❗スライダーを取りはずす際は設定した交換目安時期を忘れないようご注意ください。

⃠フタ部分だけを持って持ち上げたり、本体を移動させないでください。
➡フタがはずれ、本体を落下させてしまう恐れがあります。

⃠濡れた手での持ち運びはしないでください。また、本体容器が濡れたり、結露した際は、本体容器を拭いてからご使用ください。
➡容器がすべりやすくなり、落下させてしまう恐れがあります。

⃠高温になる器具（ストーブや電子レンジなど）や火気の近くでは放置・保管しないでください。
➡変形・変色・破損する恐れがあります。

⃠高温になる場所（直射日光の強い場所や炎天下の車中など）で放置・保管しないでください。
➡変形・変色・破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

⃠凍結させないでください。冷凍庫（フリーザー）、チルド室に入れないでください。
➡破損・浄水性能劣化の恐れがあります。

⃠養魚用などには使用しないでください。
➡残留塩素の除去が不十分なとき、魚が死ぬ恐れがあります。

⃠カートリッジを分解しないでください。
➡分解すると商品を正常にご使用できません。

⚠注意　その他の注意事項

●硬水を軟水にしたり、軟水を硬水にすることはできません。

●本体容器内部やカートリッジに黒または白い粉がついている場合があります。これはろ材の活性炭やイオン交換体の粉末ですので異常ではございません。ご使用前に水道水で洗い流してください。

3. ご使用前の準備

1 洗浄

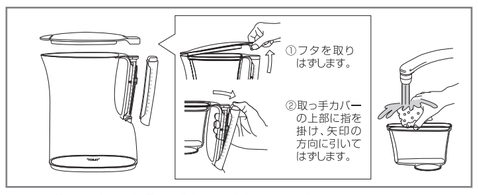

本体容器・ロート・フタ・取っ手カバーを洗浄します。
食器用中性洗剤をつけた清潔なスポンジをお使いください。その後、よくすすいでください。（カートリッジは洗わないでください。）

2 カートリッジの準備 正しく行わないと、ろ過に時間がかかります。



本体容器に約880ml（底部から約5.5cm）の水道水を入れてください。
● 3-2 ページ右側のメモリをご利用ください。



ロートを本体容器にセットします。カートリッジをロート中央の穴に止まるところまで差し込みます。そのままカートリッジを水道水に約10分間浸します。



本体容器内の水道水を捨てます。

ロートにあふれない程度に水道水を入れます。〔※1〕



ロート内の水が空になったら、本体容器にたまった浄水を捨てます。〔※2〕



④・⑤の作業をあと1回繰り返します。（合計2回）〔※3〕

※1　カートリッジとロートの接続部から水が漏れる場合は、カートリッジをはめ直してください。
※2　カートリッジのろ材の活性炭やイオン交換体の粉末により水が濁ることがありますが、異常ではございません。
※3　活性炭やイオン交換体の粉末が本体容器内部に付いている場合は洗い流してからご使用ください。

メモリ
6cm
5cm
4cm
3cm
2cm
1cm
0cm

3 カートリッジ交換目安スライダーの設定

スライダーはカートリッジを交換する時期の目安を表示します。
初めて使うとき・カートリッジ交換時に設定します。

①

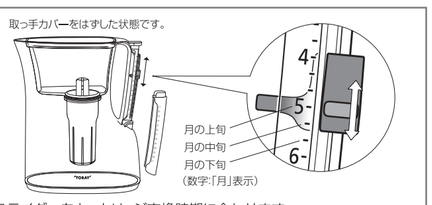

スライダーをカートリッジ交換時期に合わせます。

1日3L使用する場合：使用開始から2ヵ月後
1日2L使用する場合：使用開始から3ヵ月後

（例）使用開始時期が3月上旬の場合の交換時期
1日3L使用⇒5月上旬　1日2L使用⇒6月上旬

②



取っ手カバーを下側からはめ、カチッと鳴るまではめ込んでください。

③

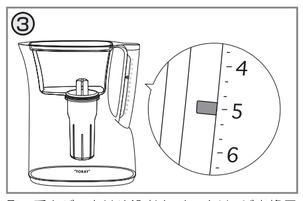

取っ手カバーをはめ込むと、カートリッジ交換目安時期が表示されます。

4. ご使用方法

1 浄水をつくるとき（ろ過）



ロートを本体容器にしっかり押し込んでセットし、水道水を入れます。ロート1杯分は約0.9Lです。

フタをすき間がなくなるまでしっかりと閉めてください。

本体容器を安定した場所に置き、ろ過します。



ロート内の水がろ過されたらご使用いただけます。
取っ手を持ってご使用ください。

浄水をすぐに使用しない場合は冷蔵庫で保管してください（通年）。24時間以内にお使いください。



本体容器内の水を使いきってからロートに水を入れてろ過してください。

表示のろ過流量（0.2L/分）は、カートリッジが十分に水になじんだ状況において、JISの試験方法に従って計測した結果です。新しいカートリッジの場合、表示のろ過流量になるのは使用開始日から数日かかることがありますが、性能に問題はありません。

2 カートリッジの交換方法

ご使用済みカートリッジの上部を持ち、上へ引っ張りロートからはずします。

新しいカートリッジを袋から取り出します。

③
3-1 ページ
「2 カートリッジの準備」
⇩
3-3 ページ
「3 カートリッジ交換目安スライダーの設定」

ご使用済みのカートリッジや本体は、可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住まいの地域の条例ルールに従った方法で分別廃棄願います。

3 カートリッジの交換時期について

交換時期の目安は使用水量、水質、水温や季節、地域などの使用状況により異なります。最適な性能でお使いいただくために、1日3L使用した場合2ヶ月、1日2L使用した場合3ヶ月が交換目安（約200L）です。

■次の場合は早めにカートリッジを交換してください。

●浄水に塩素（カルキ臭）が残るようになった。
●2週間以上使用しなかった。

カートリッジ交換時期お知らせメールサービス
カートリッジの交換時期を電子メールで自動的にご連絡する便利なサービスです。
トレビーノホームページより、無料でご登録が可能ですので、ぜひご利用ください。
トレビーノ・ホームページアドレス http://www.torayvino.com/
携帯電話からもご登録ができます。携帯電話用アドレス http://www.torayvino.com/i/
携帯電話からアクセスする場合のご注意
①携帯電話の機種によりご登録いただけない場合があります。
②接続料および通話料はお客様のご負担となります。
③携帯電話での読取りが不可能な場合は、http://www.torayvino.com/i/を携帯電話に直接ご入力いただくか、パソコンよりご登録ください。

4 交換用カートリッジ

交換用カートリッジは別売の
『トレビーノ・ポット型カートリッジ PTシリーズ』をお使いください。
本商品にはPTC,VJがセットされています。

ポット型カートリッジPTシリーズ
〈高除去（12項目クリア）タイプ〉
（1個入）品番:PTC,VJ
（2個入）品番:PTC,V2J
交換目安：200L

ポット型カートリッジPTシリーズ
〈トリハロメタン・塩素・カビ臭(2-MIB)除去(6項目クリア)タイプ〉
（1個入）品番:PTC,FJ
（3個入）品番:PTC,F3J
交換目安：200L

品　番		PTC,VJ, PTC,V2J	PTC,FJ, PTC,F3J
ろ材の種類		活性炭、イオン交換体	活性炭
浄水能力（1個あたり） 除去率は JIS S3201 試験結果	遊離残留塩素（除去率80%）	200L	200L
	総トリハロメタン（除去率80%）	200L	200L
	溶解性鉛（除去率80%）	200L	—
	2-MIB（カビ臭）（除去率80%）	200L	200L
	CAT（農薬）（除去率80%）	200L	200L
	テトラクロロエチレン（除去率80%）	200L	200L
	トリクロロエチレン（除去率80%）	200L	200L
	1,1,1-トリクロロエタン（除去率80%）	200L	—
	クロロホルム（除去率80%）	200L	—
	ブロモジクロロメタン（除去率80%）	200L	—
	ジブロモクロロメタン（除去率80%）	200L	—
	ブロモホルム（除去率80%）	200L	—
ろ材の取替時期の目安	1日3L使用した場合	2ヶ月	2ヶ月
	1日2L使用した場合	3ヶ月	3ヶ月

※浄水能力の短い除去対象物質を基準としております。

5 お手入れ方法

衛生性を保つために、下記のお手入れ方法に従ってこまめに洗浄してください。（カートリッジは洗浄しないでください。）
取っ手カバーの取りはずしかたは 3-1 ページ①「洗浄」②、取り付けかたは 3-3 ページ③「カートリッジ交換目安スライダーの設定」②をご参照ください。

●食器用中性洗剤を使い、清潔なスポンジで洗浄してください。クレンザーなど研磨剤入りの洗剤、シンナーなどの薬品、タワシなどの硬いものでのお手入れはしないでください。洗剤はよくすすいで落としてください。

●食器乾燥機・食器洗い機での洗浄・乾燥はしないでください。

●スライダーは上部へ動かすと取りはずして洗うことができます。取りはずす際は設定した交換目安時期を忘れないようご注意ください。

取りはずしかた



スライダーを上部までスライドして矢印の方向へ引くと、取りはずすことができます。

取りつけかた



スライダーを取っ手上部から矢印の方向へスライドすると、取付けることができます。

【取っ手を上から見た図】

5. こんなときには

こんなとき	確認しましょう	こうしましょう
ろ過時間が短い	――	通常はロート1杯分（0.9L）あたり約4.5分でろ過しますが、水質、水温や季節、地域などの使用状況によろ過するのに非常に短い場合や時間がかかる場合があります。性能に問題はありません。
ろ過時間が長い	新しいカートリッジではありませんか?	新しいカートリッジの場合、表示のろ過流量（0.2L/分）になるのは、使用開始日から数日になります。4-1 ページ1「浄水をつくるとき」をご参照ください。
	古いカートリッジではありませんか?	目詰まりしている可能性があります。新しいカートリッジに交換してください。
浄水のニオイ・味がおかしい	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。
	カートリッジが汚れていませんか?	
	本体容器・ロートが汚れていませんか?	4-3 ページ5「お手入れ方法」に従って洗浄してください。
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか?	カートリッジを交換してください。
	カートリッジとロートの接続部から水が漏れていませんか?	カートリッジをはめ直してください。
	浄水は古くないですか?	浄水は冷蔵庫に保管し、24時間以内にお使いください。
	使い始めに2回ろ過しましたか?	カートリッジのろ材の活性炭やイオン交換体の粉末が水中に混じることがありますが、異常ではございません。3-1 ページ「3.ご使用前の準備」に従ってご使用ください。活性炭やイオン交換体の粉末が本体容器内部に付いている場合は洗い流してください。

6. 仕様

商品仕様
器具の名称：ポット型浄水器 トレビーノPT304V
器具の品番：PT304V
外形寸法：高さ295×幅237×奥行101（mm）
本体重量：810g（満水時2810g）
除去できない成分：濁り・水に溶け込んだ塩分・ミネラルなど
浄水部容量：2.0L

材料の種類：本体容器・ロート・フタ／AS樹脂　取っ手カバー／ABS樹脂
注ぎ口・スライダー／ポリプロピレン　カートリッジ／ABS樹脂・ポリプロピレン
ろ材の種類：活性炭・イオン交換体
ろ過流量：0.2L／分
浄水能力：遊離残留塩素：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
総トリハロメタン：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
溶解性鉛：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
2-MIB（カビ臭）：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
CAT（農薬）：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
テトラクロロエチレン：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
トリクロロエチレン：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
1,1,1-トリクロロエタン：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
クロロホルム：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
ブロモジクロロメタン：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
ジブロモクロロメタン：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
ブロモホルム：総ろ過水量200L（除去率80% JIS S3201 試験結果）
ろ材の取換時期の目安：1日3L使用の場合2ヶ月／1日2L使用の場合3ヶ月

⚠注意 本商品の浄水能力は、JISの試験方法で定められた条件下で各項目毎に計測した浄水能力を個別に表示したものです。実際の水道水の水質やろ過流量などの違いによってろ材の取換時期の目安は 変わることがあります。

7. アフターサービス・お問い合わせ

アフターサービス

【1】保証書 <この取扱説明書に付いています>
＊保証書は、必ず「販売店・お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
＊保証書は本書に明示されている、期間・条件のもと、無料修理をお約束するものです（但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます）。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
【3】保証期間経過後に修理をご依頼される時
お求めの販売店にまずご相談ください。修理により製品の機能が維持できる場合には、ご要望により有料にて修理いたします。
【4】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
【5】部品（カートリッジを含む）の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。（ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。）
返金には、購入時のレシート（領収書）と製品一式及び返金申込書が必要です。
返金窓口：トレビーノサービスセンター

お問い合わせ窓口

トレビーノ サービスセンター
フリーダイヤル 0120-32-4192　ミズ　ヨイクニ
【お問い合わせ受付時間】AM10:00～12:00　PM1:00～5:00（月～金曜日）（祝祭日・弊社休業日を除く）
（東京トレビーノサービスセンター）　東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階
（大阪トレビーノサービスセンター）　大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
（福岡トレビーノサービスセンター）　福岡県福岡市博多区美野島2-15-4
●お問い合わせ窓口の電話番号・所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。
トレビーノ・ホームページアドレス：http://www.torayvino.com
カートリッジ交換時期お知らせメールサービス実施中!!

● 東レ浄水器保証書 ●

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品　番	PT304V（トレビーノ PT304V）	
保証期間	本体（カートリッジは除く）お買上げ日より	1年
※お買上げ日	年　月　日	
お客様	●ご住所	
	●お名前	●電話　様（　）　―
※販売店	●ご住所・店名	
	●電話（　）　―	

見本

（販売店様へ）※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ販売部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンター、または直接弊社までご連絡ください。
3. 保証期間内でも、次の場合は有料修理となります。
（イ）消耗品であるカートリッジの交換。
（ロ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
（ハ）お買上げ後の落下等による破損および損傷。
（ニ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
（ホ）車両、船舶への搭載による故障および損傷。
（ヘ）本書の提示がない場合。
（ト）本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※ This warranty is valid only for the use in Japan.

浄水器は、安心の浄水器協会加盟会社の商品をお勧めします。
当社は浄水器協会に加盟しております。

Printed in Vietnam.
000000000