●東レ蛇口直結型浄水器

TORAY
Innovation by Chemistry

取扱説明書 トレビーノ®
スーパースリム705T 品番:SX705T
スーパースリム705V 品番:SX705V

保証書付

裏表紙が保証書になっていますので、必ず販売店で必要事項を記入してもらってください。

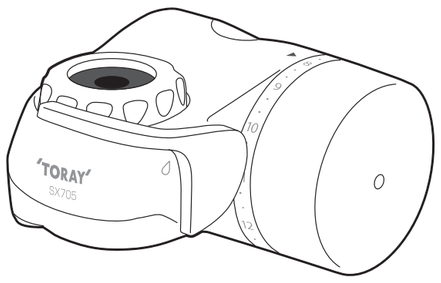

目次

安全上のご注意 ……1·2·3·4
各部のなまえ ……5
レバーの使い方(浄水·原水の切替えについて) ……5
別売カートリッジ(交換用カートリッジ) ……6
蛇口取付け用部品の選びかた ……7
蛇口への取付けかた……8·9·10·11
カートリッジの取付けかた……12
カートリッジ交換目安の設定……12
カートリッジの交換時期について ……13
カートリッジの上手な使いかた ……14
お手入れ方法 ……14
こんなとき?どうしましょう ……15

この製品のカートリッジは
SX705T→品番:STC.TJ
SX705V→品番:STC.VJ

WEB CHECK!

取付け方はトレビーノホームページ内の「お客様サポート/取付け方(蛇口直結型·据置型)」でも詳しく掲載しています。

URL:www.torayvino.com

QRコードはこちら(2024年11月現在)▶

東レ浄水器保証書

本書はお買上げ日から下記期間中に故障が発生した場合には、下記の保証規定内容により無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は下記保証規定をご参照ください。

品番	SX705T(トレビーノ·スーパースリム705T) SX705V(トレビーノ·スーパースリム705V)
保証期間	本体(カートリッジは除く)お買上げ日より 1年
※お買上げ日	年 月 日
お客様	●ご住所 ●お名前 様 ●電話 ( ) ―
※販売店	●ご住所·店名 ●電話 ( ) ―

(ご販売店様へ)※印は必ず記入してお渡しください。

東レ株式会社 トレビーノ事業部
●〒103-8666 東京都中央区日本橋室町2-1-1

東レ家庭用浄水器保証規定

1. 保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意事項に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と本書をご持参ご提示の上、お買上げ販売店に修理をご依頼ください。本書の記載内容に基づき無料修理いたします。
2. ご転居ご贈答品等で、本書に記入してあるお買上げの販売店に修理を依頼出来ない場合は、トレビーノサービスセンターまでご連絡ください。
3. 保証期間内でも、次の場合は保証対象外となります。
   (イ) 消耗品であるカートリッジの交換。
   (ロ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   (ハ) お買上げ後の落下等による破損および損傷。
   (ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害による故障および損傷。
   (ホ) 車両、船舶への搭載による故障および損傷。
   (ヘ) 本書の提示がない場合。
   (ト) 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. お客様のご事情により出張修理をご依頼される場合には、出張に要する実費を申し受けます。
6. 本書の再発行はいたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
※ This warranty is valid only for the use of Japan.

(お問い合わせ窓口) トレビーノサービスセンター ミズ ヨイクニ **0120-32-4192** (お問い合わせ受付時間) AM10:00~12:00 PM 1:00~ 5:00 月曜日~金曜日(祝祭日、弊社休業日を除く)

トレビーノ·ホームページアドレス:www.torayvino.com

Printed in Japan.
SS2024Y020

アフターサービス·お問い合わせ·仕様

アフターサービス

【1】保証書 <この取扱説明書の裏表紙に付いています>
＊ 保証書は、必ず「販売店·お買上げ日」等の記入をお確かめの上、保証書の内容をよくお読みになり大切に保管してください。
＊ 保証書は本書に明示されている、期間·条件のもと、無料修理をお約束するものです(但し、消耗品であるカートリッジの交換は除きます)。従ってこの保証書は、お客様の法律上の権利を制限するものではなく、保証期間経過後の修理等、ご不明な点がある場合にはお求めの販売店、または下記お客様窓口へお問い合わせください。

保証期間〈お買上げから1年間です〉

【2】保証期間中に修理をご依頼される時
お求めの販売店へ保証書を添えて製品をご持参ください。保証書の記載内容により、販売店で修理をうけたまわります。
【3】保証期間中の修理とアフターサービスについてご不明の点がございましたら、お求めの販売店または下記お客様窓口へお問い合わせください。
【4】部品(カートリッジを含む)の保有期間は、本体の製造打切後、最低5年間です。

商品にご満足いただけなかった場合、ご購入から30日以内であれば、本体製品購入代金を返金いたします。(ただし、製品等の返送費用はお客様のご負担となります。)返金には、購入時のレシート(領収書)と製品一式及び返金申込書が必要です。
返金窓口:トレビーノサービスセンター

お問い合わせ窓口
トレビーノサービスセンター ミズ ヨイクニ (お問い合わせ受付時間) **0120-32-4192** AM10:00~12:00 PM1:00~5:00 (月~金曜日)(祝祭日·弊社休業日を除く)
(東京トレビーノサービスセンター) 東京都世田谷区南烏山5-24-7幸栄ビル3階
(大阪トレビーノサービスセンター) 大阪府大阪市淀川区西宮原1-7-47-207
●お問い合わせ窓口の電話番号·所在地等は変更することがございますので、あらかじめご了承願います。

仕様

〈SX705T〉 器具の名称:トレビーノ·スーパースリム705T 器具の品番:SX705T
耐圧:350kPa 外形寸法:高さ70mm×幅104mm×奥行133mm
本体重量:(満水時)374g 除去できない成分:水に溶け込んだ塩分·ミネラルなど

材料の種類:ポリアセタール、ABS樹脂
ろ材の種類:活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)
ろ過流量:2.0L/分
浄水可能な最小動水圧:70kPa
浄水能力:遊離残留塩素:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
濁り:総ろ過水量900L(ろ過濁度50% JIS S3201 試験結果)
総トリハロメタン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
除イオン界面活性剤:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
フェノール類:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
ジェオスミン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
PFOS及びPFOA:総ろ過水量600L(除去率80% JWPAS B210 試験結果)
CAT(農薬):総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
トリクロロエチレン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
ベンゼン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
※浄水能力は、項目毎に2.0L/分で計測した試験結果です。
※複数の物質が混合した水道水の場合は取換時期が早まることがあります。
※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。
ろ材の取替時期の目安:1日10L使用の場合2ヵ月 / 1日15L使用の場合1ヵ月

〈SX705V〉 器具の名称:トレビーノ·スーパースリム705V 器具の品番:SX705V
耐圧:350kPa 外形寸法:高さ70mm×幅104mm×奥行133mm
本体重量:(満水時)382g 除去できない成分:水に溶け込んだ塩分·ミネラルなど

材料の種類:ポリアセタール、ABS樹脂
ろ材の種類:活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
ろ過流量:1.6L/分
浄水可能な最小動水圧:70kPa
浄水能力:遊離残留塩素:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
濁り:総ろ過水量600L(ろ過濁度50% JIS S3201 試験結果)
総トリハロメタン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
2-MIB(カビ臭):総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
CAT(農薬):総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
溶解性鉛:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
フェノール類:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
ジェオスミン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
PFOS及びPFOA:総ろ過水量600L(除去率80% JWPAS B210 試験結果)
テトラクロロエチレン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
トリクロロエチレン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
クロロホルム:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
ブロモジクロロメタン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
ジブロモクロロメタン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
ブロモホルム:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
ベンゼン:総ろ過水量600L(除去率80% JIS S3201 試験結果)
※浄水能力は、項目毎に1.6L/分で計測した試験結果です。
※複数の物質が混合した水道水の場合は取換時期が早まることがあります。
※交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。
ろ材の取替時期の目安:1日10L使用の場合2ヵ月 / 1日15L使用の場合1ヵ月

⚠注 意 JIS及び浄水器協会規格基準(JWPAS B基準)の試験方法に従って浄水能力を項目毎に計測しています。
実際の水道水の水質やろ過流量によってろ材の取換時期の目安は変わることがあります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人々への危害や、財産への損害を未然に防止するためのものです。
表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。
また、いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠警告	この警告事項に反した取扱いをすると、人が死亡または重傷などを負う可能性があることを示します。
⚠注 意	この注意事項に反した取扱いをすると、人が傷害を負うまたは物的損害を負う可能性があることを示します。
⚠	⚠記号は、取扱いを誤ると、事故につながる可能性があることを示します。
⃠	⃠記号は、「禁止」の行為を示します。記号の中や近傍に具体的な禁止事項が記載されています。(例)⃠は、「分解禁止」を示しています。
❗	❗記号は、必ず守っていただきたい事項を示します。記号の近傍に具体的な強制·指示内容が記載されています。

⚠警告 浄水を正しくお使いいただくために

⃠日本の水道水の水質基準に適合した水以外では使用しないでください。➡体調を損なう恐れがあります。

⚠注 意 浄水を正しくお使いいただくために

浄水は消毒(殺菌)用の塩素が取り除かれた水ですので、雑菌が浄水や浄水口等に付着·繁殖する場合もございます。下記注意事項をよくお読みの上、正しくお使いください。

❗毎日使い始めは、10秒間浄水を流してからお使いください。

❗2日以上使わなかったら浄水を60秒間は流してからお使いください。



❗「浄水」の出口は清潔にしてください。

お手入れ方法は、14ページをご参照ください。

❗浄水はくみおきしないで、早めにお使いください。

❗カートリッジは交換目安に従って、定期的に交換してください。



カートリッジの交換目安は、13ページをご参照ください。

❗2週間以上使わなかったらカートリッジを交換してください。

一度通水後、長期間放置すると機能が低下する恐れがあります。

⚠注 意 使用方法について

⃠お手入れの際は、洗剤(合成洗剤·洗浄剤·漂白剤·研磨剤)·シンナー·ベンジン·アルコール(除菌剤·手指消毒剤)·灯油などを使わないでください。スチームクリーナーは使わないでください。



洗剤等付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じる、樹脂の割れ·キズ·変形·変色の原因となります。お手入れ方法は14ページをご参照ください。

⃠本体にものをぶつけないでください。



破損の原因となります。
また、割れ·キズ·変色·変形の原因となります。

⃠「浄水」側へ35℃以上の温水を通さないでください。



活性炭の機能が低下します。

⃠「原水」側も50℃以上のお湯は通さないでください。
変形や故障の原因となります。

❗原水シャワー口は定期的に掃除してください。
汚れで原水シャワー口がふさがると、内圧がかかり、本体が破損する場合があります。原水シャワー口が汚れた場合、清潔なハブラシなどで掃除してください。お手入れ方法は、14ページをご参照ください。

⃠「浄水」は養魚用などには使用しないでください。
残留塩素除去が不十分の時、魚が死ぬ恐れがあります。

❗切替えレバーを正しく指ではさんで切替えてください。
指をケガする恐れがあります。
レバーの使い方は5ページをご参照ください。

❗カートリッジの見え窓などにカケ·ワレ·ヒビが発生した場合、カートリッジを交換してください。
カートリッジを誤ってシンクや床面に落としたりぶつけたりすると、衝撃によりカケ·ワレ·ヒビが発生する事があります。そのままご使用になるとカケ·ワレ·ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。

⚠注 意 取付け·取扱いについて

⃠カートリッジを取りはずした状態では通水しないでください。

切替え位置が「浄水」だと、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

⃠浄水時はカートリッジを取りはずさないでください。

破損や水もれの原因となり、また、カートリッジ接続部から水が飛び出し周囲に水がかかります。

⃠浄水口をふさいだり、他の器具を接続しないでください。

故障や破損の原因となります。

⃠凍結させないでください。

カートリッジが破損する恐れがあります。

⃠高温になった器具や火気の近くでは使用しないでください。

熱によって変色·変形したり破損する恐れがあります。

❗水圧の高い場所では蛇口を絞ってお使いください。

蛇口や取付ナット等の本体に負担がかかり水もれ、故障の原因となります。本製品の耐圧は350kPaです。

❗ご使用中、蛇口との取付け口から水もれが発生した場合、本体や蛇口が破損していることがあります。破損部分でケガをする恐れがありますので浄水器を取りはずす際はご注意ください。(15ページの「こんなとき?どうしましょう」をご参照ください。)

❗中空糸フィルターの目づまりによって浄水流量が極端に低下した場合、カートリッジを交換してください。
(水圧の高い地域では目づまりしたカートリッジをそのまま使用されるとカートリッジが破損する恐れがあります。)

❗水栓にガタつきがある場合は、水栓に負荷がかかり取付け部や水栓、配管から水もれが発生することがあります。

❗蛇口の先端にプラスチックの部品(断熱キャップ)がついている場合、断熱キャップに負荷がかかり、取付け部より水もれが発生したり断熱キャップが破損することがあります。
水栓や水栓部品の破損ならびにこれらに起因する水もれにつきましては保証対象外とさせていただきますのであらかじめご了承ください。

⃠元止め式温水器にはつなげないでください。(温水器を破損させる恐れがあります。)

⃠自分で分解·修理をしないでください。



⚠注 意 その他の注意事項

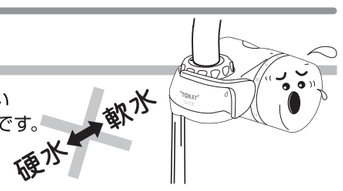

- まれにカートリッジの透明窓(見え窓)から黒い粒が見られることがありますが、ろ材の活性炭です。これらは中空糸フィルターで捕捉されます。
- 硬水を軟水に変えることはできません。また軟水を硬水に変えることはできません。
- 濁りのひどい時はしばらく原水ストレートか原水シャワーを流してからお使いください。
- 湯水混合栓に取付けた場合、まれに給湯器の着火が悪くなる場合があります。
- 食器洗い乾燥機と同時に使用した場合、まれに食器洗い乾燥機に不具合を生じさせることがあります。
- 電気温水器とつながった蛇口に浄水器を取り付けた場合、水圧が低く浄水の出方が悪くなります。

⚠注 意 取付けできない蛇口があります。

よく確かめてください。

⃠先端の下がりが15mm以下



⃠ネジの径が違う(22mm以外の泡沫キャップ)



⃠シャワー付蛇口

⃠蛇口の径が13mm未満、25mm以上



⃠変形蛇口

⃠センサー付蛇口



角度が急な水栓に取り付ける場合は



水栓の形状に合わせて本体後部に凹みを付けていますが、角度が急でぶつかる場合は、右図のように切替えレバーが手前にくるように取付けてください。





蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー·品番をご確認の上、トレビーノサービスセンターにご相談ください。(フリーダイヤル 0120-32-4192)

各部のなまえ

取付け口分解図

カートリッジの取付けかたについては12ページにくわしく載っています。

※このイラストはSX705Tです。

●レバーの使い方(浄水·原水の切替えについて)

	原水ストレート(水道そのままの水)	原水シャワー(水道そのままの水)	浄水(ろ過された水)※浄水は原水より水量は少なくなります。
レバーの位置			
水流の種類	強く洗う時に	広くソフトに洗う時に	飲料水やお料理に

別売カートリッジ 交換用カートリッジ

交換用カートリッジはトレビーノスーパーシリーズをお使いください。
スーパーシリーズならすべてお使いいただけます。

スーパーシリーズ
〈高除去タイプカートリッジ〉
(1個入)品番:STC.VJ (2個入)品番:STC.V2J
交換目安:600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヵ月)

スーパーシリーズ
〈トリハロメタン除去タイプカートリッジ〉
(1個入)品番:STC.TJ (2個入)品番:STC.T2J
交換目安:600L(1日10L使用の場合1個あたり2ヵ月)

スーパーシリーズ
〈塩素·濁り除去タイプカートリッジ〉
(1個入)品番:STC.J (2個入)品番:STC.2J
交換目安:1500L(1日10L使用の場合1個あたり5ヵ月)

蛇口取付け用アダプタ（取付部品）の選びかた

まず蛇口の先端形状を確認し、それにあったアダプタを選んでください。

※取付ける蛇口のタイプをよく確かめて取付け用部品を選んでください。蛇口先端の形状·直径、メーカー、ネジ径などでタイプが分かれます。

●使用する部品は1種類です。

	先のふくらんだ丸型蛇口	泡沫水栓（外ネジ）	泡沫水栓（内ネジ）	その他の水栓（先がストレート）
蛇口の形状例	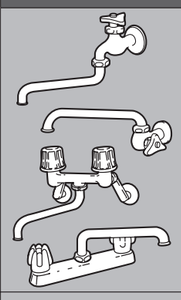	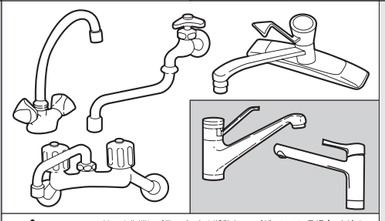		
蛇口の先端形状		〈形状例〉	 〈形状例〉	直径13mm以上25mm未満
使用するアダプタのタイプ	**Aタイプ** 固定用リング 白色（16mm） ブルー色（17.5mm）※オプション グレー色（19mm）※オプション	**Bタイプ** 外ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 W22山20 白色 口径の規格 ユニファイネジ27 グレー色 ※オプション	**Cタイプ** 内ネジ泡沫アダプタ 口径の規格 M24×1 ブルー色 口径の規格 W23山20 白色 ※オプション	**Dタイプ** ビス止金具 ※オプション

⚠ 注意　蛇口の先端にプラスチックの断熱キャップがついている場合、水栓の種類や状態によっては、取付け部より水もれしたり断熱キャップが破損したり取付けできないことがあります。取付け前に水栓のメーカー·品番をご確認の上、トレビーノサービスセンターにご相談ください。

〈キリトリ線〉

SX705T·SX705V オプションアダプタ請求券
Aタイプ 17.5mm

SX705T·SX705V オプションアダプタ請求券
Aタイプ 19mm

SX705T·SX705V オプションアダプタ請求券
Bタイプ ユニファイネジ27

SX705T·SX705V オプションアダプタ請求券
Cタイプ W23山20

SX705T·SX705V オプションアダプタ請求券
Dタイプ ビス止め金具

オプションアダプタの請求について

Aタイプ17.5mm(ブルー色)または19mm(グレー色)、Bタイプ口径規格ユニファイネジ27(グレー色)、Cタイプ口径規格W23山20(白色)、Dタイプはオプションです。(無料)

上記オプションアダプタをご希望される方は、お手数ですが、以下のいずれかの方法でご請求ください。

·電話：トレビーノサービスセンター（0120-32-4192）までお電話ください。

·郵便はがき：左記の請求券を貼り、郵便番号·住所·氏名·電話番号を明記し、下記宛先にお送りください。

〒520-0821　大津市湖城が丘1−8
トレビーノ·パーツセンター オプション部品係

·ウェブサイト：トレビーノホームページ「お客様サポート」からも取り寄せができます。

QRコードはこちら ➡

●上記により取得した個人情報は、オプション部品をお送りする目的以外に使用いたしません。

※使用しないアダプタは、お引越しや改築·新築による水栓の変更にそなえ、大切に保管してください。

蛇口への取付けかた

トレビーノ·ホームページで取付け方の動画をご覧頂けます。

実寸図（Aタイプ用）
この部分がパイプ径です。
●右の実寸図を蛇口にあてがい、パイプ径を測るのにご利用ください。

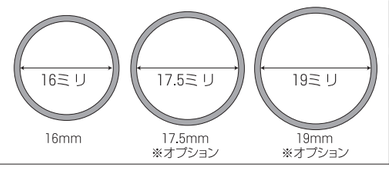

Aタイプ　先のふくらんだ丸型蛇口



白色（16mm）　ブルー色（17.5mm）※オプション　グレー色（19mm）※オプション

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

1 9ページ上の実寸図で、蛇口のパイプ径を測り、使用する固定用リングを選ぶ。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

2 取付けナットを、本体からはずす。

3 はじめに取付けナットを蛇口へ通す。



4 固定用リングを、蛇口先端にはめ込む。

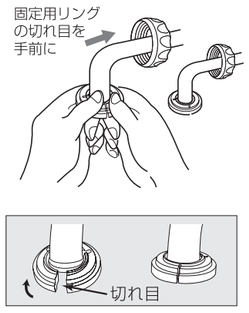

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗ 工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください

6 完了



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Bタイプ　泡沫水栓（外ネジ）



白色（W22山20）TOTO·INAXなど一般的な泡沫水栓用　グレー色（ユニファイネジ27）※オプション

ネジ山が異なります。ご不明な場合は白色からお試しください。

コインをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

1 取付けナットを、本体からはずす。



2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります

※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。

4 コインを利用して泡沫アダプタを垂直にねじ込みます。

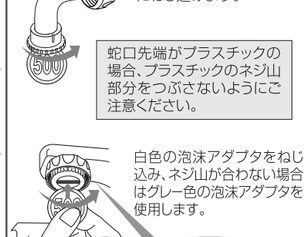

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗ 工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください

6 完了



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Cタイプ　泡沫水栓（内ネジ）

コインをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

1 取付けナットを、本体からはずす。

2 蛇口の泡沫キャップをはずす。



蛇口先端にカケやワレがあると水漏れの原因となります。

※水栓のイラストは一例です。

3 取付けナットを上にしてコインをはめた泡沫アダプタを蛇口にあてがいます。



よくご確認の上、ネジ山が合うものをご使用ください。

4 コインを利用して、アダプタを垂直にねじ込みます。

蛇口先端がプラスチックの場合、プラスチックのネジ山部分をつぶさないようにご注意ください。

5 本体を取付けナットで締めつけ固定する。

❗ 工具などにより取付けナットを締め付けすぎると破損することもあります。取付けナットを取りはずす際には、破損部分でケガをしないようご注意ください

6 完了



12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

Dタイプ　その他の水栓



ビス止め金具セット ※オプション

ドライバーをご用意ください。

オプション部品のご請求方法は7ページをご参照ください。

1 取付けナットを、本体からはずす。

2 ビス止め金具セットを本体にセットする。

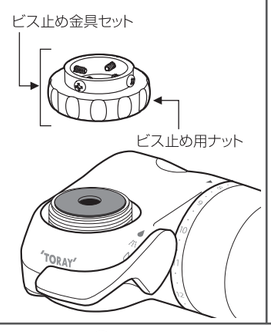

3 ビス止め用ナットを、軽く約半回転程度まわして仮止めする。

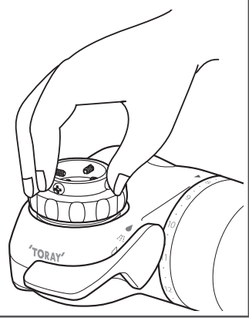

4 必ず"すきま"を残す。



5 蛇口に本体を下から強く押しあてながら、ビスを均等に締めつける。

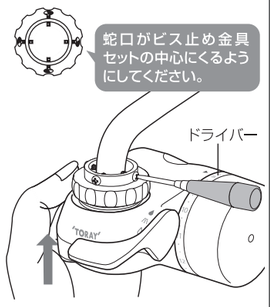

6 ビス止め用ナットを本体へ締めつけて完了。

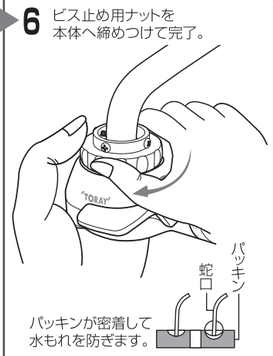

12ページ「カートリッジの取付けかた」へ

カートリッジの取付けかた/カートリッジ交換目安の設定

●カートリッジの取付けかた/交換のしかた

※取りはずす場合は、逆の手順で❹から行ってください。

必ず水栓を閉めて切替えレバーを原水シャワー、原水ストレートにしてから取り替えてください。

❶ 切替えレバーを「原水ストレート」の位置にします。

❷ カートリッジキャップを矢印の方向に回してはずします。

❸ カートリッジラインと本体ガイドの突起部分が合うように差し込みます。

❹ カートリッジキャップを矢印の方向に止まるまで回します。

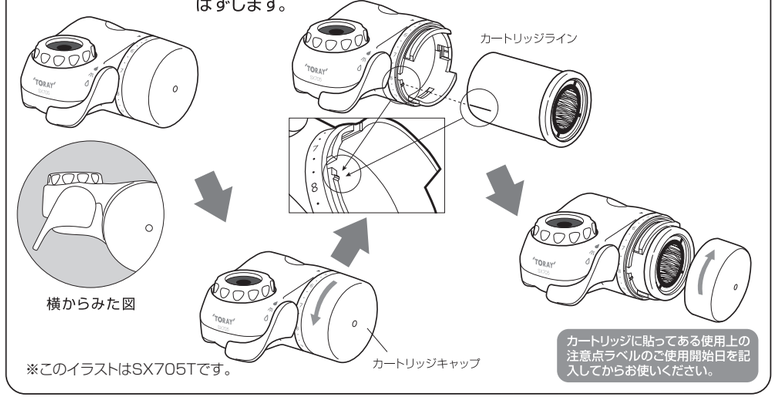

※このイラストはSX705Tです。

重要　❗ 初めて浄水をご使用になる際は、カートリッジに水をなじませるために30秒程度浄水を少しずつゆっくりと流してからお使いください。一気に水を流すとカートリッジ内に空気がたまり充分な水量が得られない場合があります。

●カートリッジ交換目安の設定（▼マークに交換時期を合わせます）

はじめて使うときやカートリッジを交換したときに設定します。

交換目安ダイヤルを回し、▼マークに交換時期を合わせます。
（浄水能力が600Lの場合は交換目安は2ヶ月、1500Lの場合は5ヶ月。）
使用開始日が3月1日の場合、交換目安は2ヶ月後となるため、▼マークのところに「5」がくるようにダイヤルを合わせます。これで、5月上旬に設定された事になります。（下図）

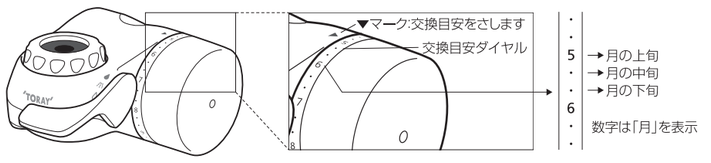

カートリッジの交換時期について

以下の3点をカートリッジ交換の目安としてください。

1 カートリッジ交換目安時期を過ぎた。

SX705T·SX705Vのカートリッジ1個あたりの浄水能力は600Lです。
600Lは3〜4人のご家族がお茶などの飲料用、または炊事用等に使う平均的な浄水量を基準に算出した場合（1日10L使用の場合）、交換目安は「2ヶ月」です。浄水の流量が細くならなくても、効果を保つために交換目安時期を過ぎたらカートリッジを交換することをお勧めします。

＊交換用カートリッジのタイプにより浄水能力が異なります。

2 浄水の塩素（カルキ臭）がとれなくなった。➡ 除塩素機能が低下しています。

粒状活性炭が塩素と反応し残留塩素を除去します。除去能力が低下してくると、浄水にカルキ臭などニオイが残るようになります。

3 浄水流量が細くなった。

トレビーノのカートリッジに内蔵されている中空糸フィルターは0.1マイクロメートル単位の微細な孔が無数にあいています。この孔がニゴリや鉄サビ·一般細菌·大腸菌·原虫類などを捕捉（ろ過）します。このため使用中その孔が鉄サビやニゴリ等の汚れによって徐々に目づまりし、浄水量が減少します。

カートリッジの上手な使いかた/お手入れ方法

❗ カートリッジに一度水を通してから取付けや取外しをくりかえすと、空気が入ることにより浄水の出が悪くなることがあります。

❗ 目づまりの期間は使用量、水圧、水質（ニゴリ·鉄サビ他の量）等によってかなり幅があります。極端な場合、例えば配管工事のあとでは使用後1週間で目づまりを起こすこともあります。

❗ 目づまりになった際に水栓をさらに開けて水圧をかけても浄水流量は増えません。破損などの原因となりますのでご注意ください。

●水道圧力が高く浄水流量が多く出るときは、水栓を絞ってお使いいただくと効果的です。

●ニゴリのひどい時の朝一番のお水は、原水ストレートか原水シャワーで短時間流し、浄水に切替え、10秒ほど流してから使いましょう。

●中空糸フィルターの目づまりを確認するには…
カートリッジキャップを外すと見え窓から簡単に汚れを確認していただけます。中空糸が褐色やグレーに着色しているのは、鉄サビやニゴリ成分が捕捉されているためです。ただし、350kPaを超える高い水道圧によって、中空糸が変形した場合や、透明な薬品などを捕捉した場合には汚れが見えなくても浄水流量が低下することがあります。

左の写真は一例で、使用後には赤くなる場合、黒くなる場合等、様々なケースがあります。また、汚れをろ過していても、色のあまりつかないケースもあります。

※カートリッジは可燃性廃棄物（プラスチックゴミ）ですが、廃棄方法に関しては、お住いの地域の条例にしたがった方法で分別廃棄願います。また、本体を廃棄する場合もお住まいの地域の条例にしたがった方法で廃棄してください。

お手入れ方法

⚠ 取付け方法と逆の手順で浄水器を蛇口から取りはずして、お手入れをしてください。
カートリッジ交換の際に、お手入れされることをおすすめします。お手入れの際、製品を水中に沈めないでください。
（カートリッジは一度通水した後に取付け·取りはずしをくりかえすと浄水の出が悪くなることがあります。）

（1）本体表面の汚れは、水を含ませた布でお手入れしてください。

洗剤（合成洗剤·洗浄剤·漂白剤·研磨剤）·シンナー·ベンジン·アルコール（除菌剤·手指消毒剤）·灯油などを使わないでください。
付着した場合は、すぐに水ぶきをし、表面の洗剤を取り除いてください。洗剤が通水に混じる、樹脂の割れ·キズ·変形·変色の原因となります。
スチームクリーナーは使わないでください。



（2）浄水口は水道水（原水）を流しながら清潔なハブラシなどで汚れを落とし十分にすすいだあと、清潔な布で水気をふきとってください。

浄水口は消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水の出口です。汚れたハブラシ等で洗うと浄水口に雑菌が付着·繁殖することがあります。


清潔なハブラシ

（3）取付け部ネットは取りはずした後に水洗いし、取付け部パッキンの下に装着してください。原水·シャワー口は清潔なハブラシなどで水洗いしてください。

⚠ 注意　浄水は、消毒（殺菌）用の塩素が取り除かれた水ですので雑菌が浄水や浄水口等に付着·繁殖する場合もあります。毎日使い始めは10秒間、2日以上使用されない場合は60秒間浄水を流してください。

こんなとき？ どうしましょう

こんなとき？	確認しましょう	こうしましょう
取付口から水もれ	きちんと取付けていますか？	もう一度取付けてください。（7〜11ページ参照） （アドバイス）市販の水道用シールテープ※を蛇口先端に数回巻つけてから取りつけると密着を高めるのに有効です。
	アダプタのネジ山がつぶれていませんか？	サービスセンターへお問い合わせください。0120-32-4192
	蛇口の先端にカケ·ワレ·ヒビなどがありませんか？	水栓メーカーに蛇口の品番をご確認の上、水栓（あるいは蛇口先端の部品）を修理するか交換してください。
	アダプタや取付けナットにワレ·ヒビなどがありませんか？	サービスセンターへお問い合わせください。なお、部品を交換する際は破損部分でケガをしないよう、あて布をして取りはずしてください。
底部または本体からの水もれ（浄水時）	きちんとカートリッジを取付けていますか？	もう一度取付けてください。（12ページ参照）
	 カートリッジのゴムパッキンがはずれていませんか？	パッキンを正しくつけ直してください。紛失した場合はサービスセンターへお問い合わせください。 （アフターサービス·お問い合わせ·仕様 ページ参照）
シャワーの水量が少ない	取付け部ネットカバーや原水シャワー口が汚れていませんか？ ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	取付け部ネットカバーは取りはずし後水洗い、原水シャワー口は清潔なハブラシなどで掃除してください。（14ページお手入れ方法（3）参照） ※取付け部ネットの紛失にご注意ください。 
ニオイが残る	カートリッジの交換時期が過ぎていませんか？	カートリッジを交換してください。 （6ページ·13ページ 2 参照）
浄水流量が少ない 	カートリッジが目づまりしている可能性があります。 ※水圧が低い場合、使い始めより水量が少ないことがあります。	カートリッジを交換してください。 （6ページ·13ページ 3 参照）
カートリッジを落とした·ぶつけた	カートリッジの見え窓になどにカケ·ワレ·ヒビがありませんか？	カートリッジを交換してください。そのままご使用になるとカケ·ワレ·ヒビ部分からの水漏れや水の飛び出しなど製品破損につながる恐れがあります。
取付け部パッキンが劣化している	取付け部パッキンは水道水の汚れ等によりゴムが劣化する場合がございます。 （その場合はサービスセンターへお問い合わせください。） トレビーノサービスセンター　0120-32-4192	

※ 水道用シールテープはホームセンターなどで数百円で販売されています。